


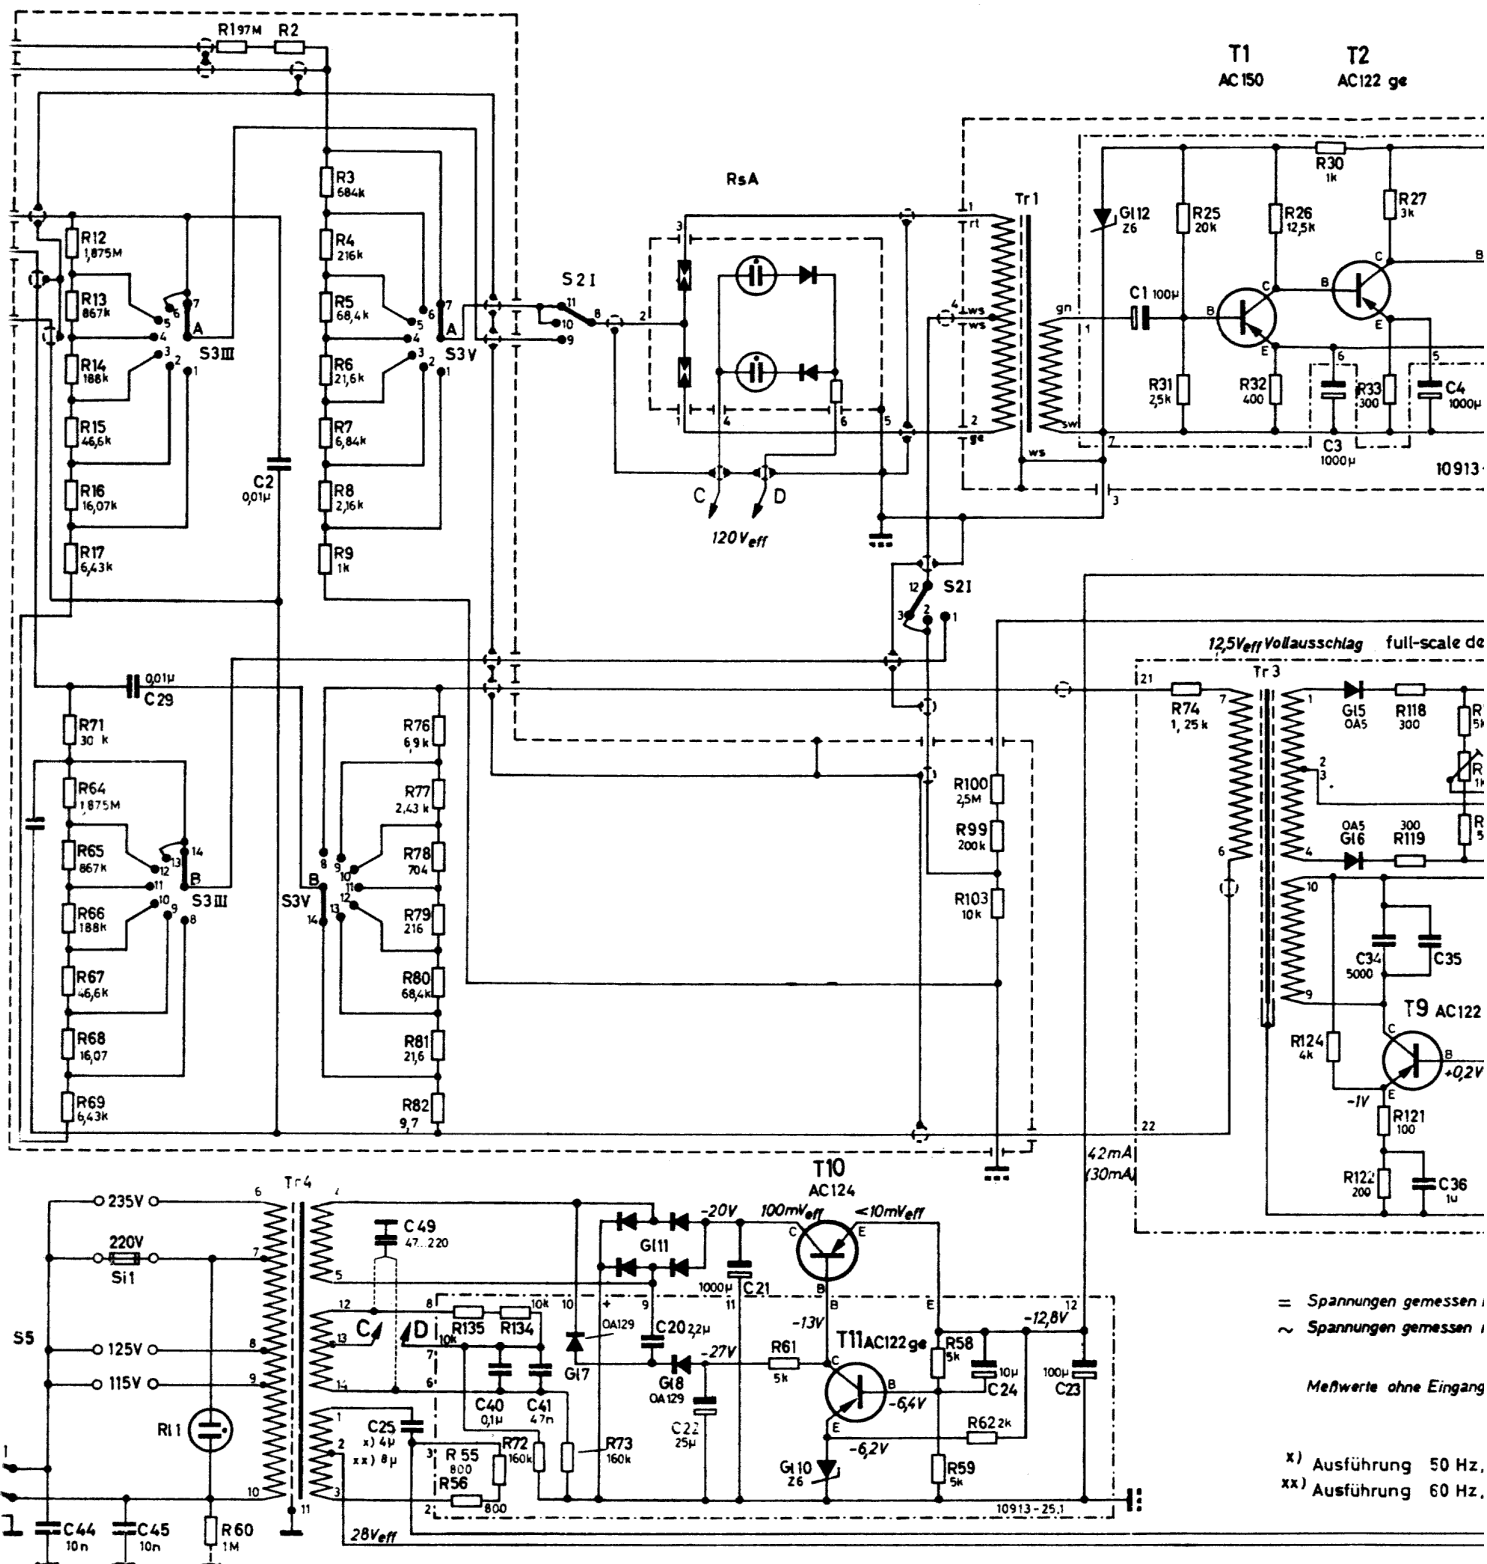

= Spannungen gemessen
 ~ Spannungen gemessen

Messwerte ohne Eingang

x) Ausführung 50 Hz.
 xx) Ausführung 60 Hz.

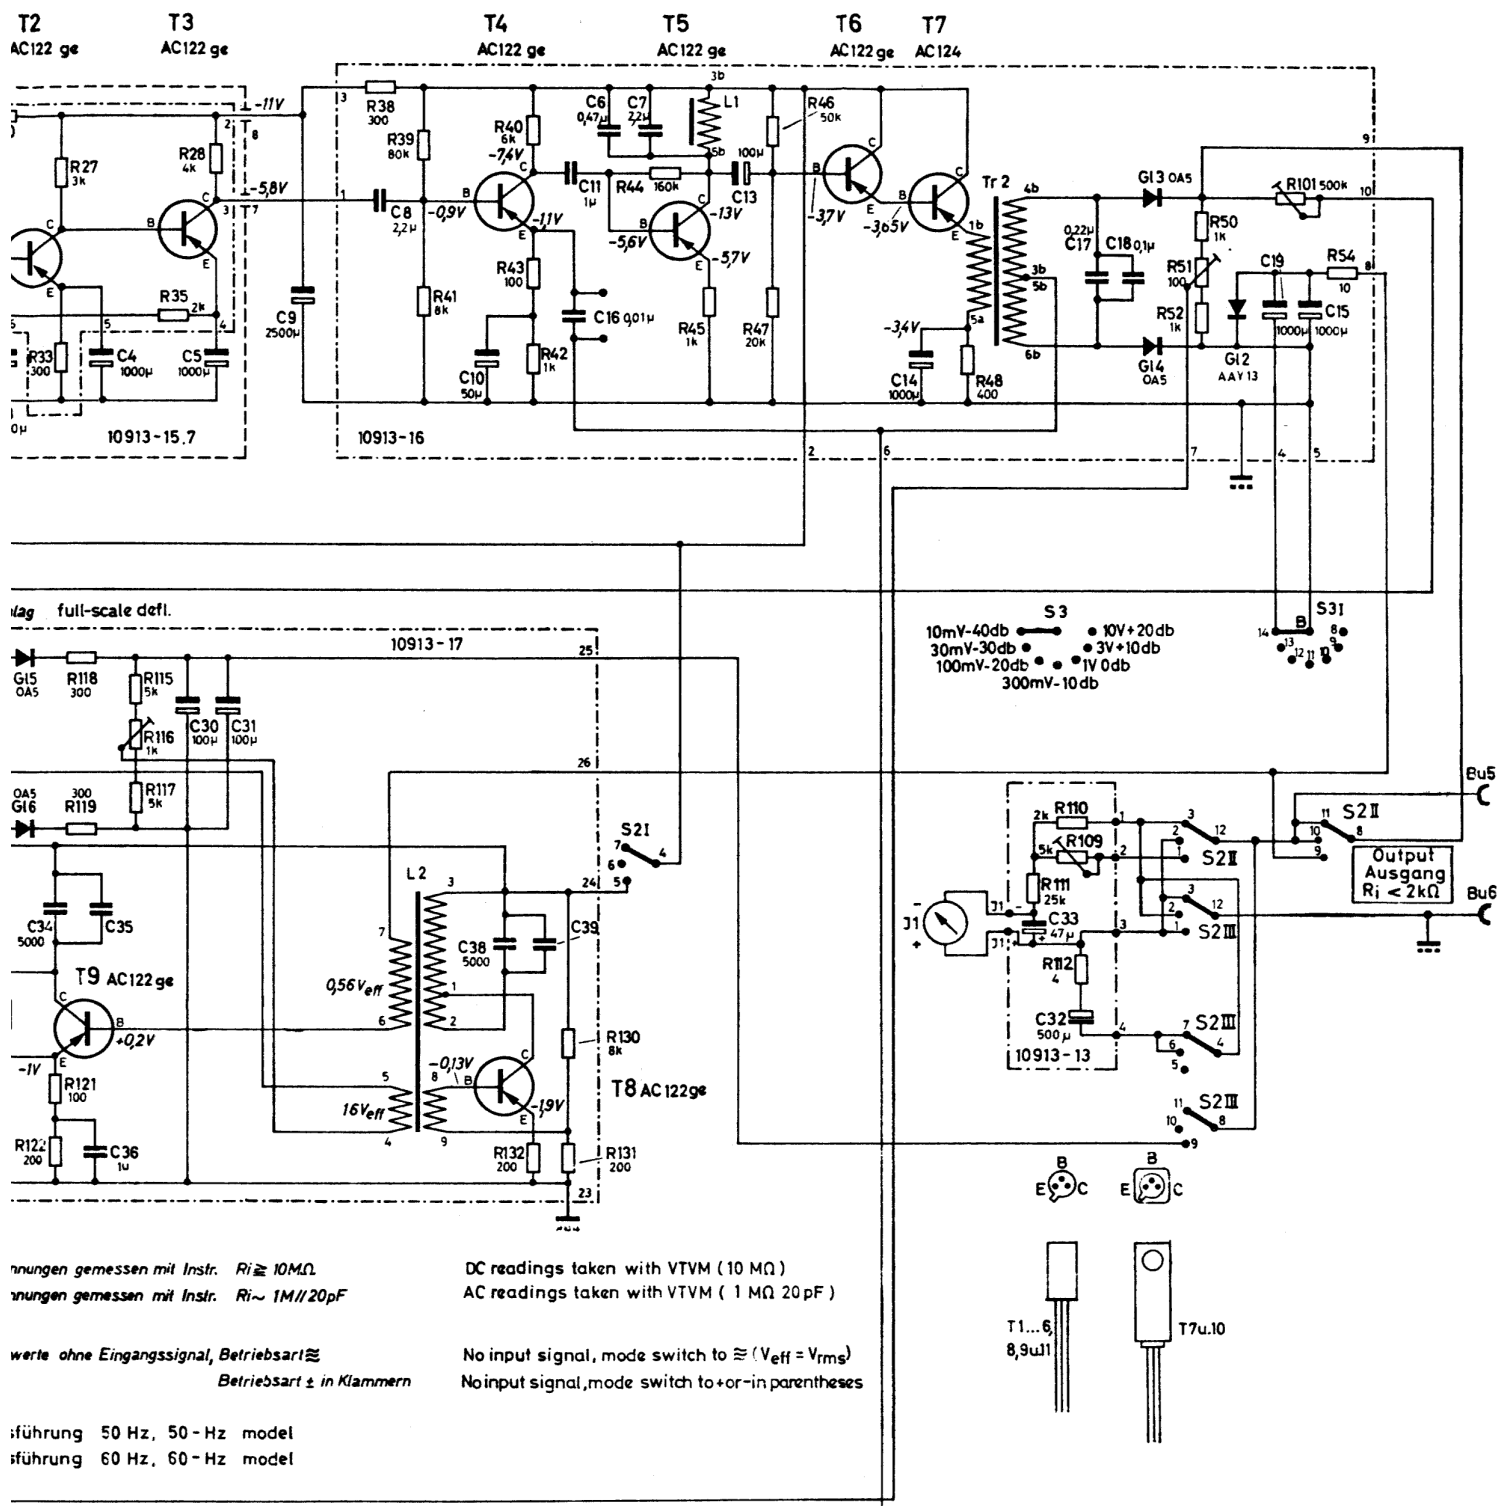


Bild 10 Stromlauf
Fig. 10 Circuit Diagram

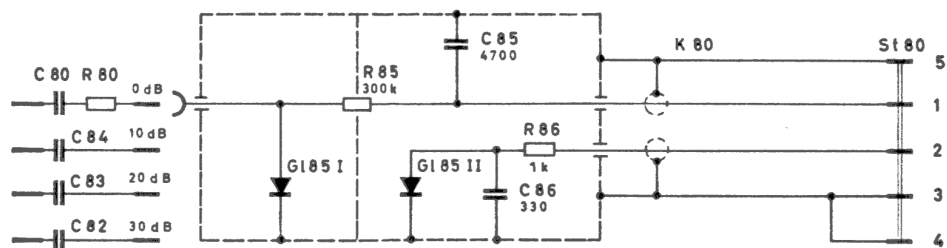


Bild 11 Stromlauf URV-Tastkopf
Fig. 11 Circuit Diagram for URV probe

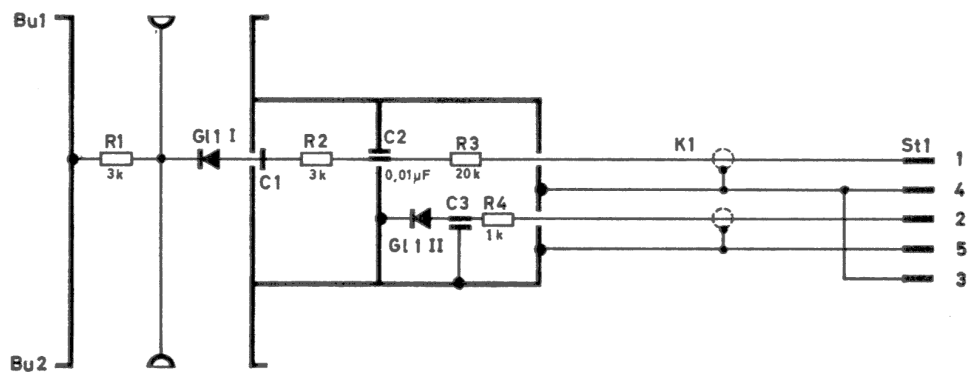


Bild 12 Stromlauf URV-Durchgangskopf
Fig. 12 Circuit Diagram for URV insertion unit